


新型コロナウイルス不活性化試験結果

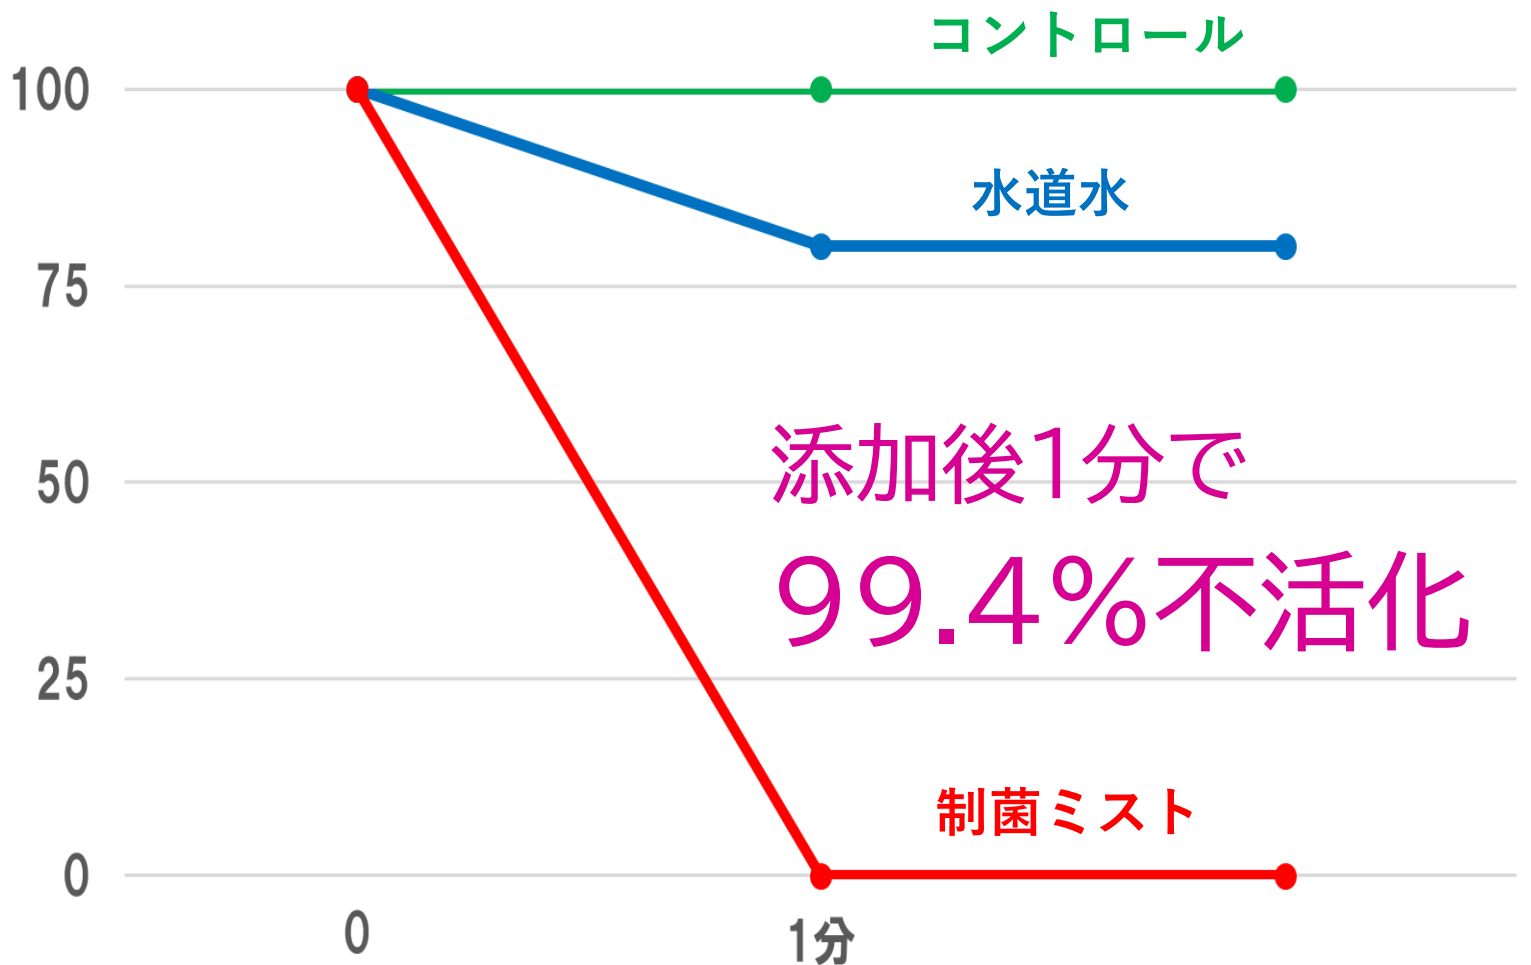

分析機関について

試験機関：株式会社グットアイ

試験機関責任者：板橋英之

表題：抗新型コロナウイルス不活性化試験結果報告書

結果：検体が有する新型コロナウイルスの不活化能力は
1分で99.4%である